



Stal profilowa:

355


# ŚCIANA W OSI "F"

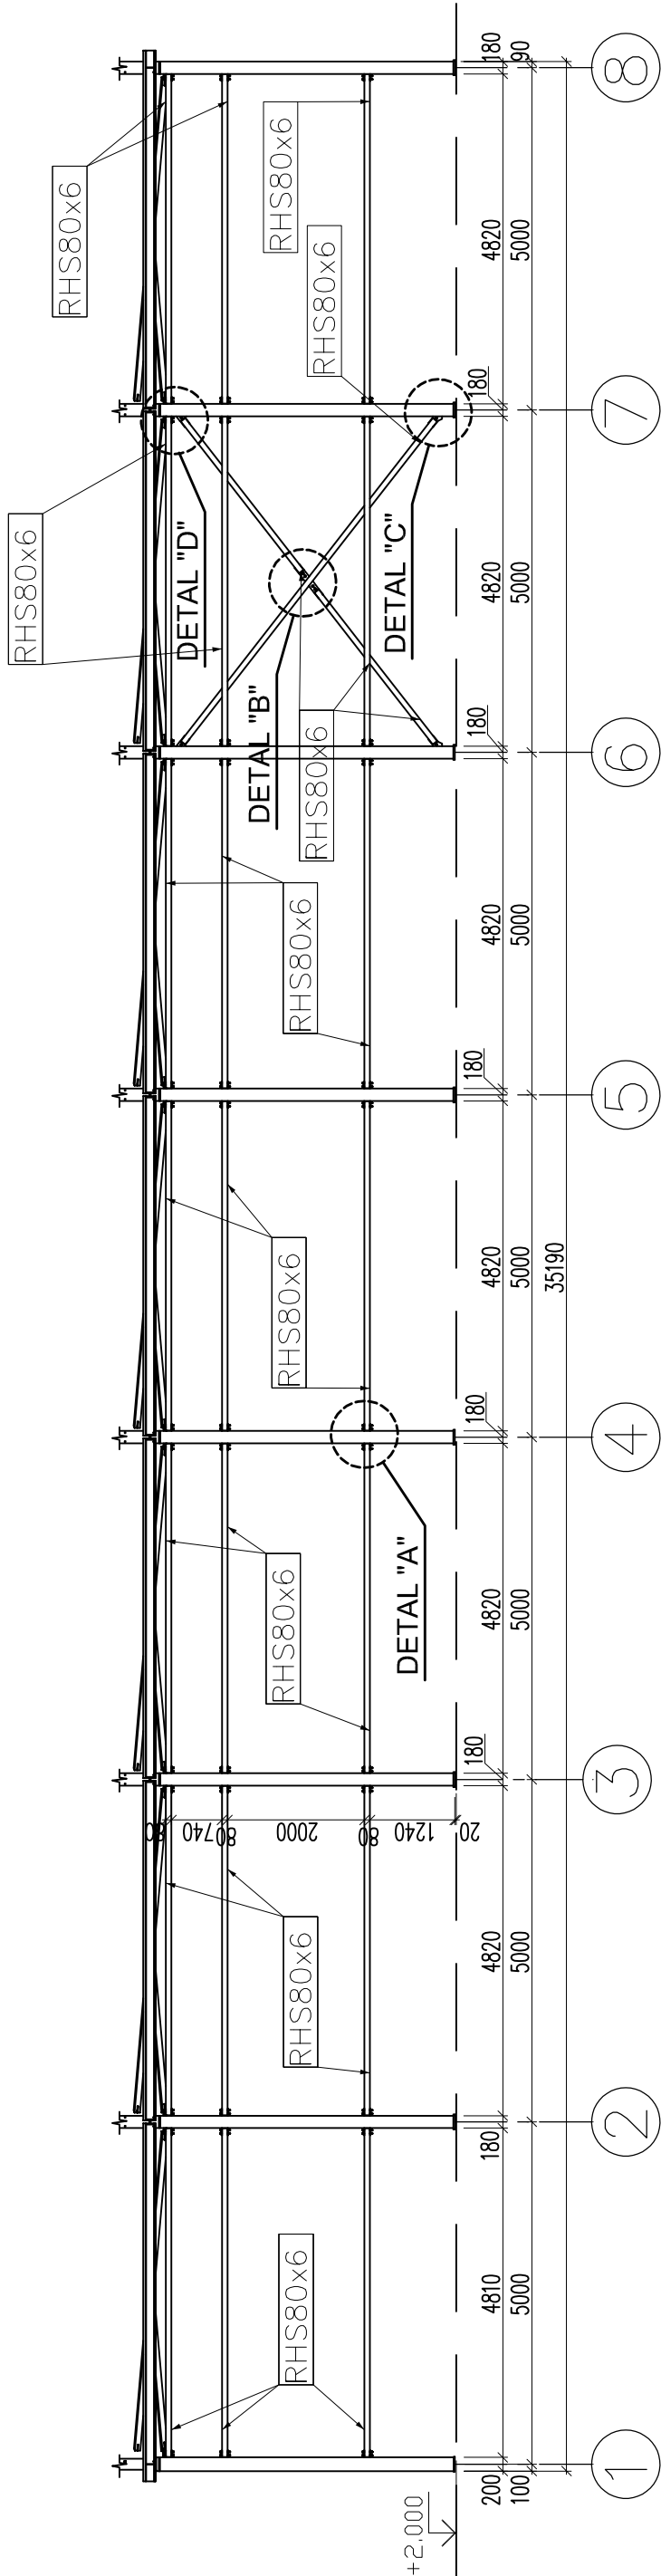


# Detail "A"

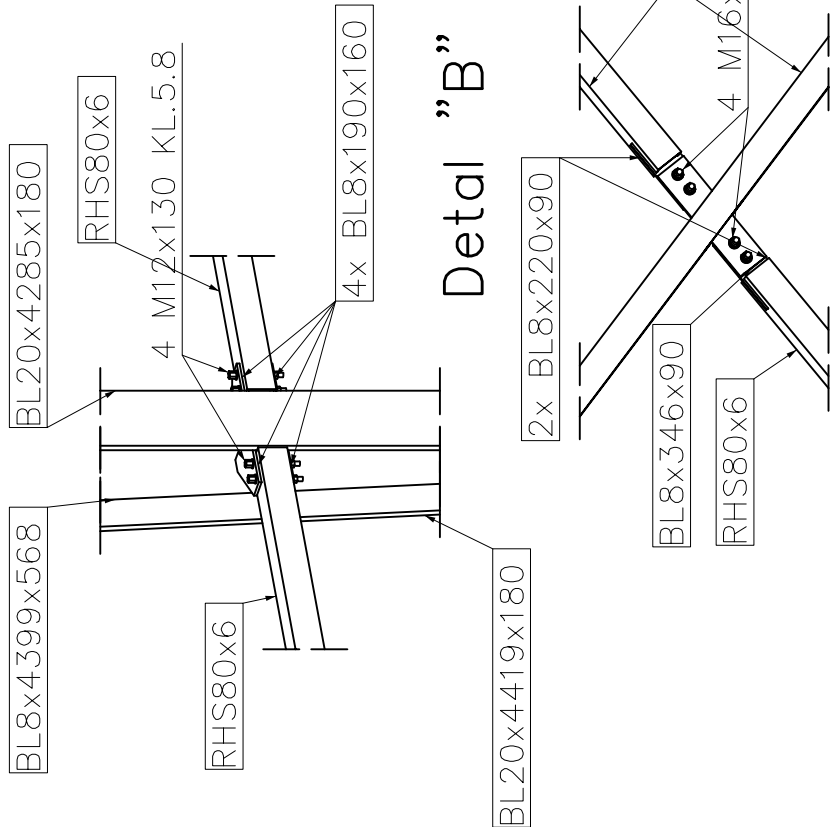

## Detail "C"

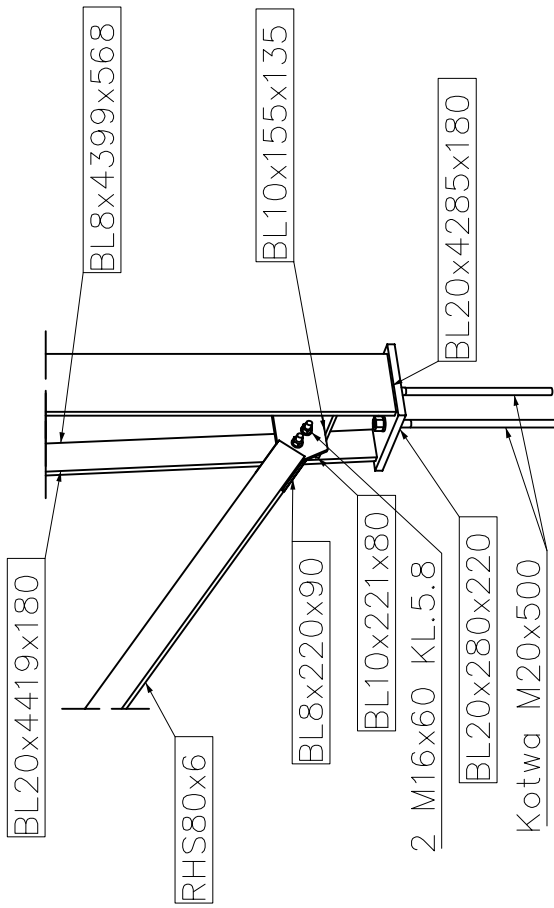


## Detail "D"

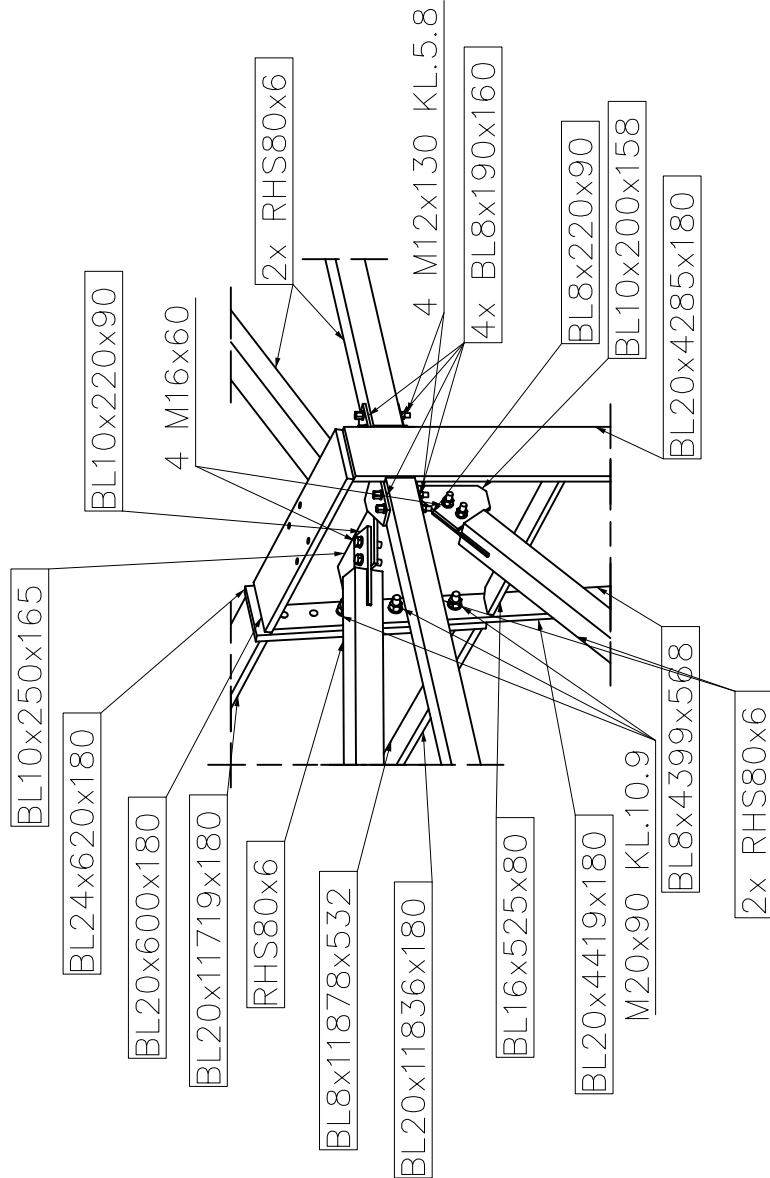

UWAGI:

1. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN-EN 1990-2.
2. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
3. KONSTRUKCJE STAŁOWĄ WYKONAĆ I MONTAWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200
4. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
5. SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
6. SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
7. GRUBOŚĆ CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
8. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI Sa 2 WG PN-ISO 8501-1.
9. KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN-EN 1990-2.
10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI POPRZECZ MALAROWANIE DO STOPNIA KOROZYJNOŚCI C4 NA OKRES TRWAŁOŚCI DŁUGI (H), POWYŻEJ 15 LAT
11. DO MONTAŻU STOSOWAĆ ZESTAWY ŁĄCZNIKÓW OCYNKOWANE OGNIOWO:
  - ŚRUBY ZGODNE Z PN-EN ISO 4014,
  - NAKRĘTKI ZGODNE Z EN ISO 4032,
  - PODKŁADKI ZGODNE Z PN-EN 7089.
12. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
13. WE WSZYSTKICH ELEMENTACH RUROWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZAMKNIĘCIE PROFILU BLACHY GR. 4MM
14. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

<b>0</b>	10.11. 2022 r.	<b>WYDANIE DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ</b>	<b>A.K.</b>
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:  Podpis:
OBIEKT:		MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik działki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198	
TEMAT:		Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach	
INWESTOR:		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik	
Tytuł rysunku:		WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH KONSTRUKCJA-ŚCIANA W OSI "F"- DETALE	Branża: KONSTRUKCJA
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.: Data: 09. 2022 r.
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBINSKI	116/00	Numer projektu: T_14_22
Sprawdził:	inż. Barbara SZYBINSKA	597/01	Format: Skala: 297x 1:100;
Opracował:	mgr inż. Anna KOSTKA		594 1:20
Opracował:			Nr rysunku:
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312			
			K/1.12