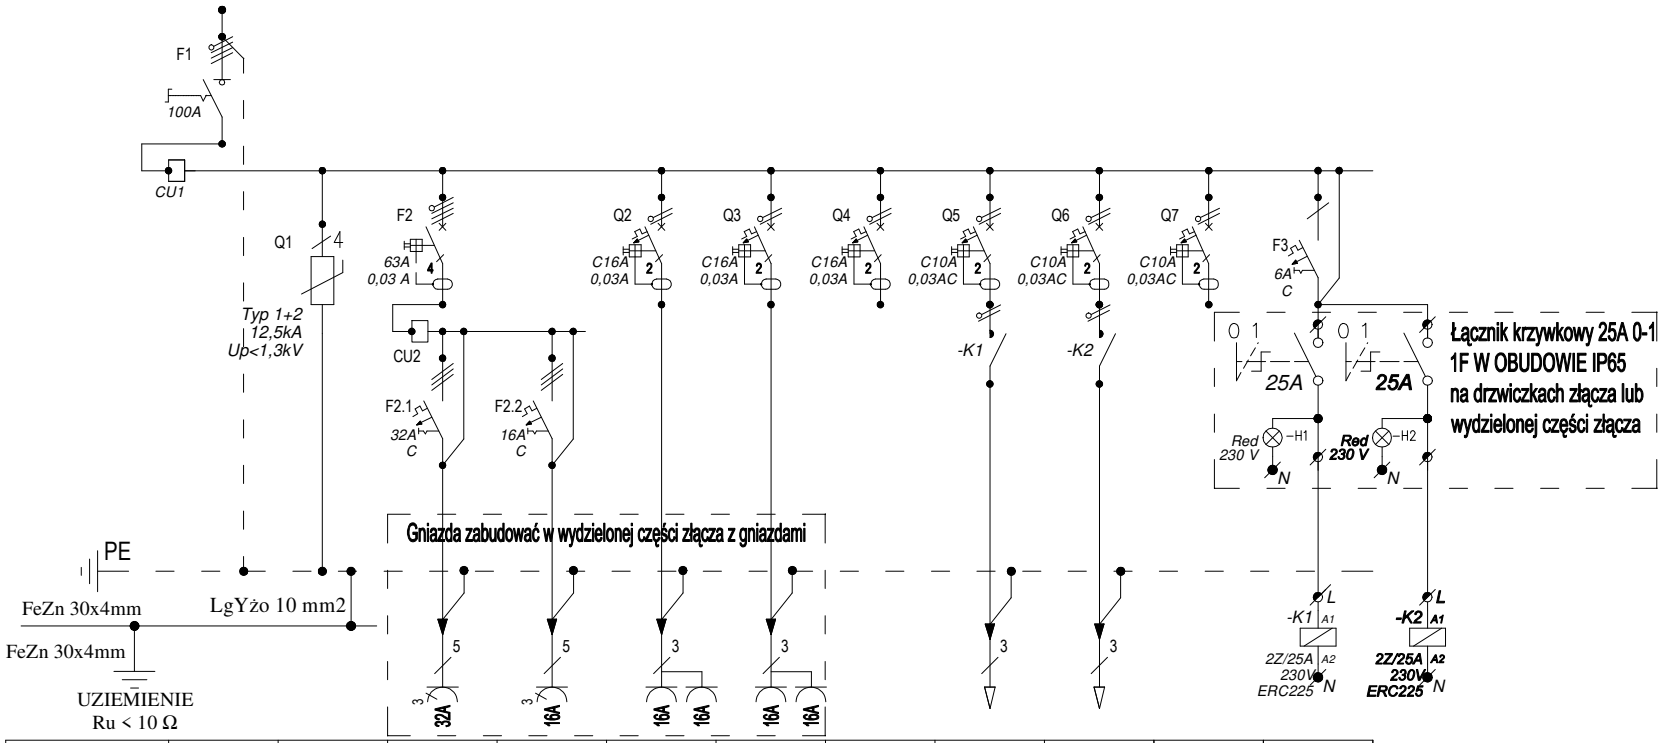

Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3
Przekrój (mm2)	YAKXS 4x35		YKYżo 5x6,0	YKYżo 5x4,0	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5		YKYżo 3x1,5	YKYżo 3x1,5		YKY 2x1,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	28,1		10,0	10,0	3,4	3,4		0,6	0,6		0,1
Pi L1 (kW)					3,4			0,6			
Pi L2 (kW)						3,4			0,6		
Pi L3 (kW)											0,1
Ps (kW)	14,1		5,0	5,0	1,0	1,0		0,6	0,6		0,1
Opis	Zasilanie Złącze ZK-6	Ochronnik przeciw-przepięciowy kl. B+C, 12,5kA	Zasilanie gniazdo 3-faz. 32A/400V	Zasilanie gniazdo 3-faz. 16A/400V	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A	REZERWA	Oświetlenie PODSTAWOWE	Oświetlenie PODSTAWOWE	REZERWA	Sterowanie stycznikami RĘCZNE ZAŁ/WYŁ. OŚWIETLENIE WIATY

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-C-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Szafa zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44, obudowa odporna na UV z fundamentem

4/ Gniazda zabudować w wydzielonej części złącza - osobne drzwiczki

5/ Kable zasilające prowadzić w rurze ochronnej

6/ Uziemienie złącza należy wykonać na bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm

7/ Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie, połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją.

8/ Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω.

0	17.10. 2022 r.	PROJEKT TECHNICZNY	T.B.	TBenek
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:

OBIEKT:	MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik działki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198
TEMAT:	*Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach*
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. *ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik*
Tytuł rysunku:	**2, 3 - MAGAZYN SKRATEK I MAGAZYN ODPADÓW ZŁĄCZE KABLOWE / ZESTAW ZASILAJĄCY ZZ-23**
Branża:	**INSTALACJE ELEKTR.**

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	
Projektował:	**mgr inż. Tomasz BIENEK** do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	TBenek	**SLK/0996/PWOE/05** SLK/IE/3861/06	Numer projektu: T_14_22
Sprawdził:	**inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ** do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		**79/77/Op** **SLK/IE/4003/01**	Format: A4 / Skala: %

Data: 09. 2022 r.

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr rysunku: **IE/07**