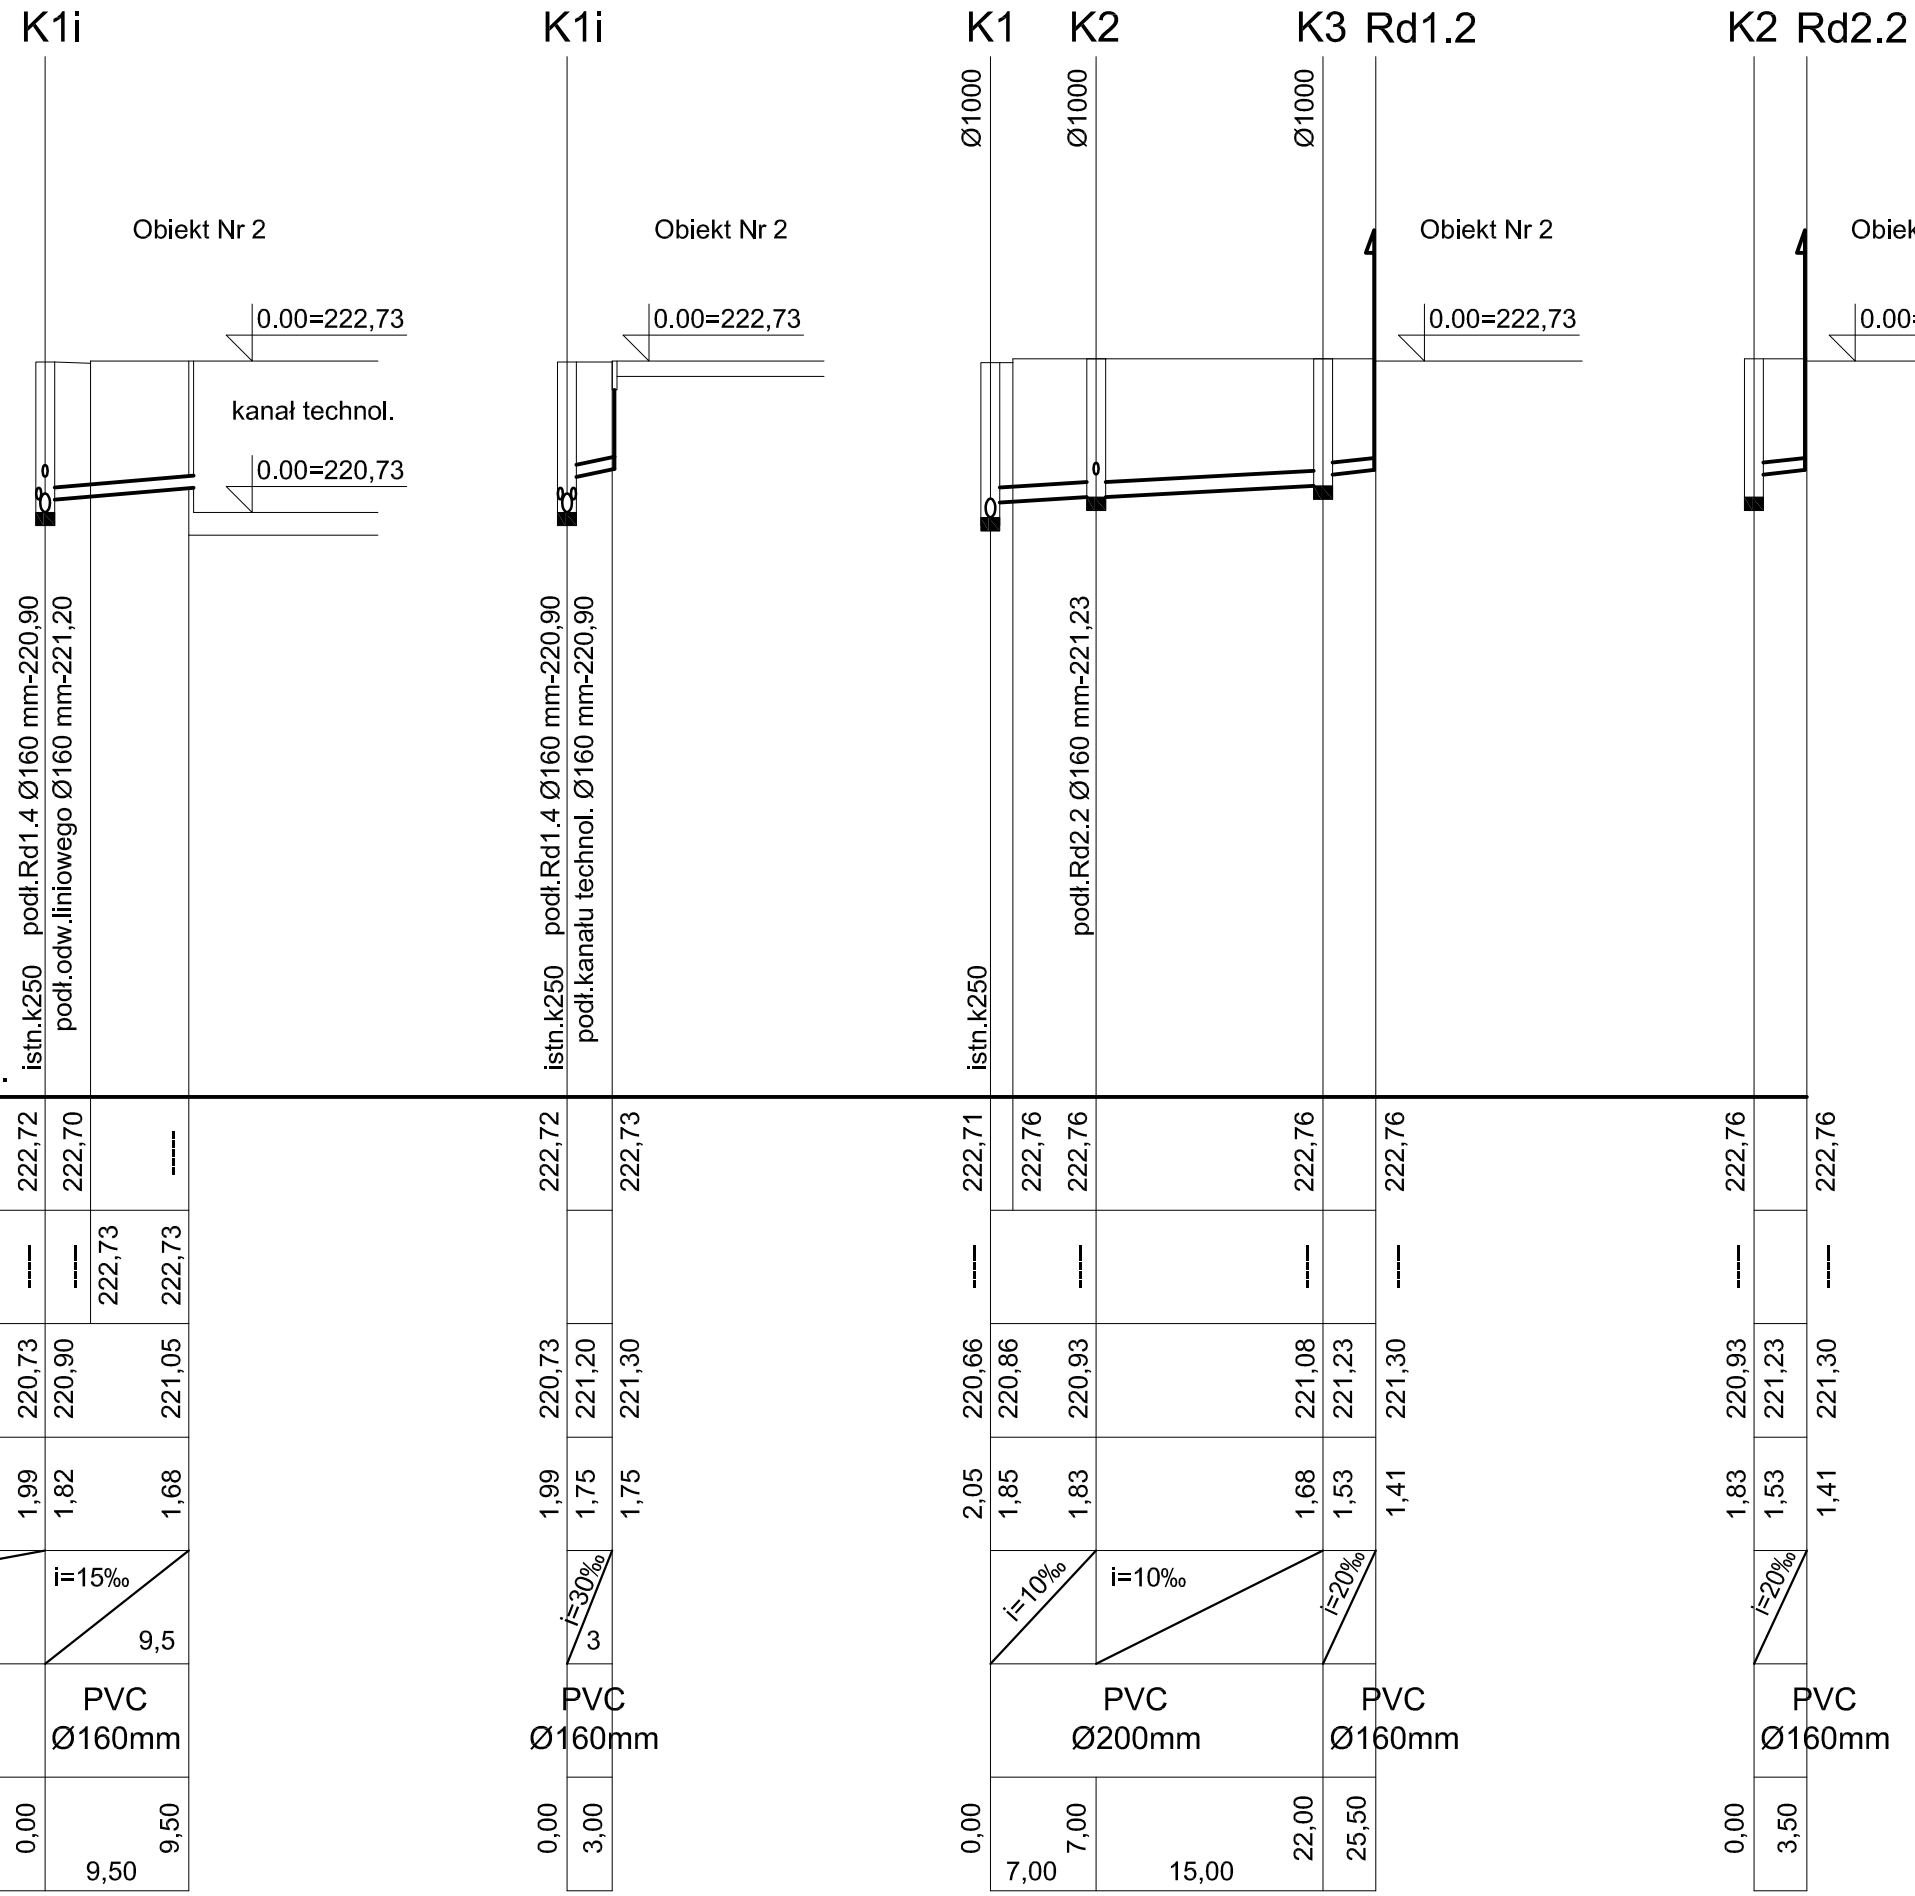

UWAGI!

1. Rury posadowić na podsypce piaskowej gr. 20 cm
2. Wykonać obsypkę piaskową rur gr. 30 cm
3. Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejących sieci
4. Sprawdzić głębokość ułożenia oraz materiał rurociągów będących źródłem zasilania projektowanych instalacji

0	12.12. 2022 r.	PROJEKT TECHNICZNY	J.P.	
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
OBIEKT:	MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik działki nr 2438/344; 1838/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198			
TEMAT:	*Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach*			
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. *ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik*			
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY CZ. I - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI		Branża: SANITARNA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 12. 2022 r.
Projektował:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI		1768/94	Numer projektu: T_14_22
Sprawdził:	inż. Łucjan ŁUKOSZEK		519/79	
Opracował:	tech. bud. Jolanta PIECHA			Format: 297x 520 / Skala: 1:100/500
Opracował:				
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312	TECHMEKO Spółka z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością			Nr rysunku: IS/03-T