


Stal profilowa:  
S355

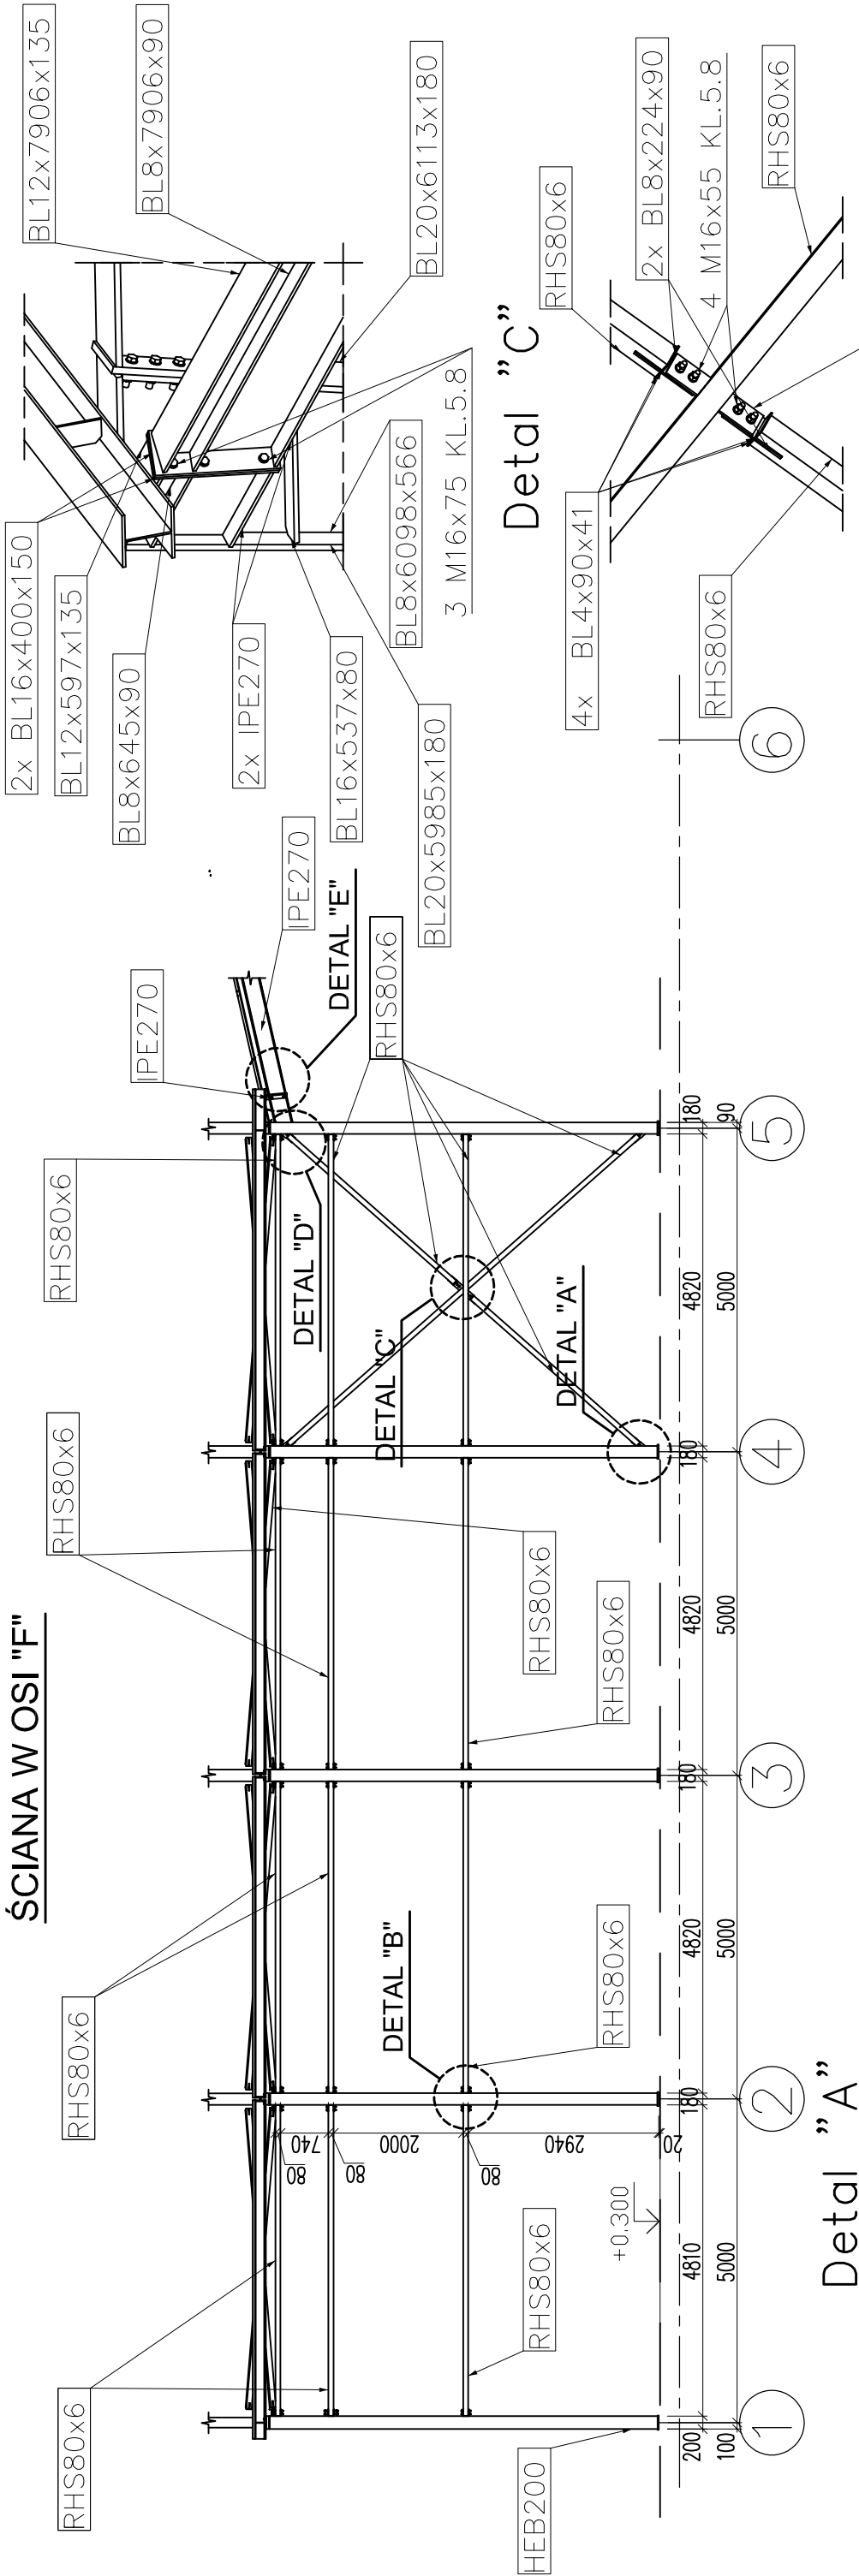

UWAGI:

1. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN-EN 1990-2.
2. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
3. KONSTRUKCJE STALOWĄ WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200
4. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNA GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
- SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
- G- GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
5. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI Sa 2 WG PN-ISO 8501-1.
6. KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN-EN 1990-2.
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI POPRZECZ MALOWANIE DO STOPNIA KOROZYJNOŚCI C4 NA OKRES TRWAŁOŚCI DŁUGI (H), POWYŻEJ 15 LAT
8. DO MONTAŻU STOSOWAĆ ZESTAWY ŁĄCZNIKÓW OCYNKOWANE OGNIOWO:
  - ŚRUBY ZGODNE Z PN-EN ISO 4014,
  - NAKRĘTKI ZGODNE Z EN ISO 4032,
  - PODKŁADKI ZGODNE Z PN-EN 7089.
9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
10. WE WSZYSTKICH ELEMENTACH RUROWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZAMKNIĘCIE PROFILU Z BLACHY GR. 4MM
11. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| 0   | 10.11.2022 r. | PROJEKT TECHNICZNY  | A.K.   |
| Revizja:  | Data:         | Opis:   | Autor:   |
| OBIEKT:   |               | MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW<br>ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik<br>działki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198 | Podpis:  |
| TEMAT:  |               | Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach                                |  |
| INWESTOR:   |               | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br>ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik   |  |
| Tytuł rysunku:  |               | MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKA - KONSTRUKCJA - ŚCIANA W OSI "F". DETALE   | Branża: KONSTRUKCJA                                    |
| Funkcja:  |               | Imię / Nazwisko:  | Nr upr.: 09.2022 r.                                    |
| Projektował:  |               | mgr inż. Jacek SZYBINSKI  | 116/00   |
| Sprawił:  |               | inż. Barbara SZYBINSKA  | 597/01   |
| Opracował:  |               | mgr inż. Anna KOSTKA  |  |
| Opracował:  |               |   |  |
| 44-207 Rybnik<br>ul. Gliwicka 177 A<br>tel. +48 32 44 09 300<br>fax. +48 32 44 09 312 |               |   | Format: 297x594<br>Skala: 1:100<br>1:20<br>Nr rysunku: |
|   |               |   | K/3.10   |