Profil odprowadzenia ścieków

Podziałka 1:100/100

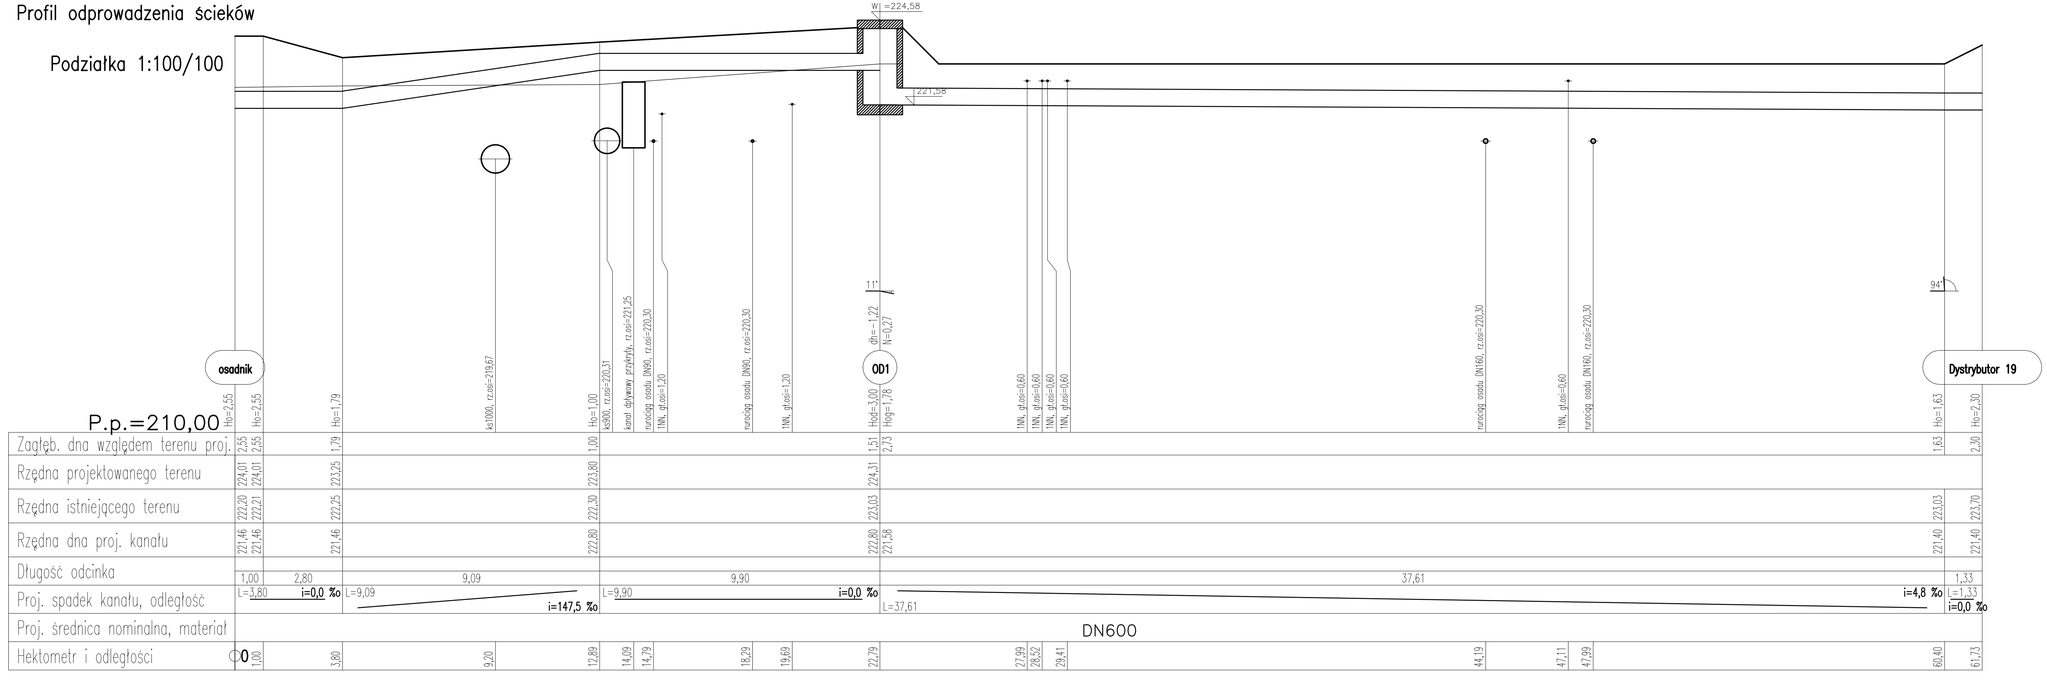

Oznaczenia:

ODI projektowana studnia rewizyjna bet. ø1200 mm

W =222,90 rzędna terenu projektowanego

220,50 rzędna dna studzienki

Ho – zagłębienie dna kanału

UWAGA:

1. Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. wA, gł.osi= 1,5 m) podano w przybliżeniu.
2. W miejscu zbliżenia projektowanej kanalizacji do wodociągu należy zastosować rurę dwudzielną na wodociągu.
3. Wykopy odwodnić za pomocą igłofiltrów.
4. Podsypka, obsypka i zasypka kanału wg opisu.

KANAŁ GRAWITACYJNY



ECOKUBE — TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Ecokube Sp. z o.o., ul. Wałczańska 128/134, 90-637 Łódź			
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik			
Zadanie inwestycyjne: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO			
Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO		Branża: technologia	Faza: PW
Tytuł rysunku: Profil odprowadzenia ścieków		Skala: 1:100	Data: 07.2017
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Włodzimierz Kuśmierczyk SPRAWDZIŁ: mgr inż. Katrzyna Matuszewska-Turniak OPRACOWAŁ: mgr inż. Bartosz Zagórski	NR UPRAWNIEŃ 48/99/WŁ ŁOD/0894/POOS/08	POOPS	Nr rysunku: 06