Oznaczenia:

D01 projektowana studnia rewizyjna bet. ø1200 mm



rzędna terenu projektowanego

rzędna dna studzienki

Ho – zagłebienie dna kanału

UWAGA:

1. Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. wA, gł.osi= 1,5 m) podano w przybliżeniu.
2. W miejscu zbliżenia projektowanej kanalizacji do wodociągu należy zastosować rurę dwudzielną na wodociągu.
3. Wykopy odwodnić za pomocą igłofiltrów.
4. Podsypka, obsypka i zasypka kanału wg opisu.

KANAŁ GRAWITACYJNY

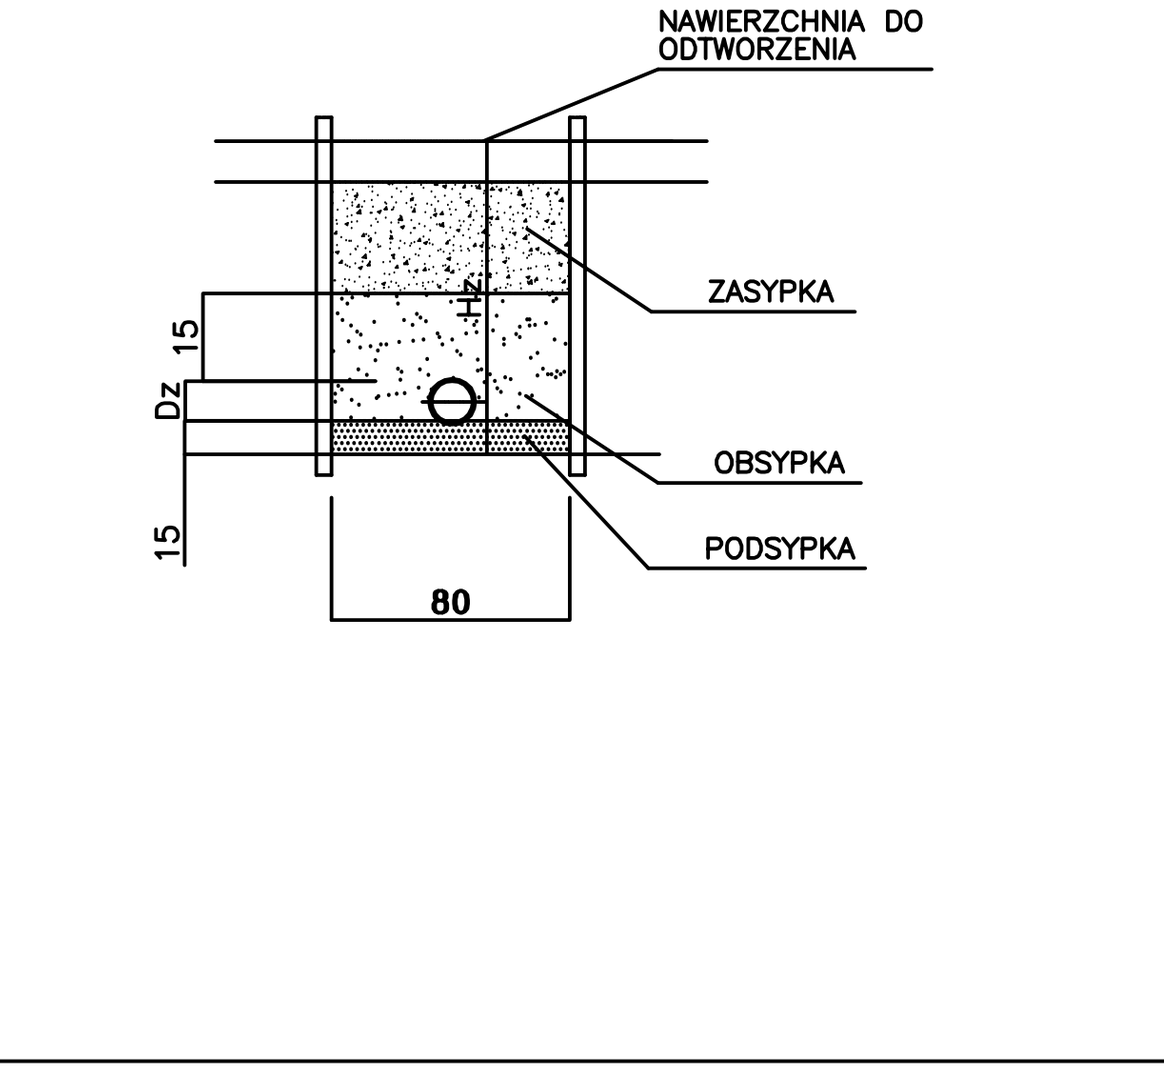

ECOKUBE	TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik		
Zadanie inwestycyjne:	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO		
Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO		Branża: technologia	Faza: P.B.
Tytuł rysunku: Profil doprowadzenia ścieków		Skala: 1:100	Data: 07.2017
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Włodzimierz Kuśmierczyk SPRAWDZIŁ mgr inż. Katrzyna Matuszewska-Turniak OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Zagórski	NR UPRAWNIEŃ 48/99/WŁ LOD/0894/POOS/08	PODPIS	Nr rysunku: 05